

Ohje hoitosuhteessa oleville potilaillemme

Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Turun yliopistollinen keskussairaala

Itse otettava klamydia- ja tippurinäyte emättimestä (vagina) (CtGcNhO, 1738)

Tutkimus on tarkoitettu klamydian ja tippurin aiheuttajabakteerien osoittamiseen emätinnäytteestä.

Tarvittavat välineet

1. Näytteenottopakkaus (Kuva 1), joka sisältää nestettä sisältävän kuljetusputken, näytteenottotikun sekä kertakäyttöpipetin.
2. Muovipussi ja nimitarra.



Kuva 1

Valmistelu

1. Pese kädet kunnolla vedellä ja saippualla.
2. Riisu itsesi vyötäröstä alaspäin.
3. Avaa näytteenottopakkaus. Näytteenottoon tarvitset paketissa olevan kuljetusputken ja näytteenottotikun. Pakkauksessa olevaa kertakäyttöpipettiä ei tarvita, sen voi hävittää (ks. kuva 2-1).
4. Älä avaa kuljetusputkea, mutta aseta se lähellä olevalle puhtaalle ja tasaiselle alustalle ennen näytteenottoa.

Huom! Älä koske näytteenottotikun valkoiseen päähän tai laske tikkua mihinkään. Älä kasta tikkua kuljetusputken nesteeseen ennen näytteen ottoa.


Näytteenotto

1. Ota näytteenottotikku suojakääreestä varovasti, välttämällä koskettamasta sen kärkeä. Pidä tikkua valkoinen pää ylöspäin, kuten kuvassa 2-2.

2. Pidä tikkua toisessa kädessä ja levitä toisella kädellä häpyhuulia. Aseta näytetikun valkoinen pää n. 5 sentin matkalta emättimeen (ks. kuva 2-3) ja pyörittele tikkua emättimen seinämiä vasten 15-30 sekunnin ajan riittävän näytemäärän varmistamiseksi.
3. Poista näytetikku varoen koskemasta ihoa emättimen ulkopuolella. Älä laske tikkua mihinkään.
4. Avaa näytekuljetusputken korkki. Laita näytetikku näytekuljetusputkeen (valkoinen, pehmeä kärki putken alaosaan kohti, ks. kuvat 2-4 ja 2-5). ÄLÄ kaada nestettä pois putkesta!
5. Katkaise näytetikku varovasti tikkuun merkitystä katkaisukohtasta, varoen roiskuttamasta putken sisältöä.

HUOM! Näyteputken neste ärsyttää voimakkaasti silmiä. Jos nestettä roiskuu silmiin, huuhtelee huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Piilolasit on otettava pois, mikäli se onnistuu helposti. Jatka silmien huuhtelua. Käännyttävä lääkärin puoleen, jos silmien ärsytys jatkuu. Jos putki kaatuu tai neste valuu putkesta pois, on pyydyttävä uusi näytteenottoasetti.

6. Sulje näytekuljetusputken korkki tiiviisti (ks. kuva 2-6) ja pese kädet huolellisesti vedellä ja saippualla.

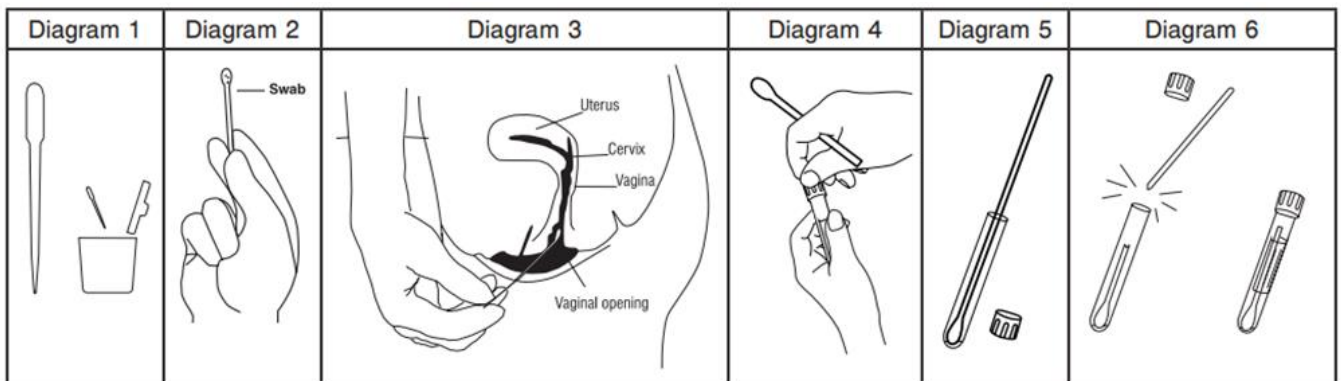

Kuva 2.

7. Kirjoita nimi, henkilötunnus, näytteenottopäivämäärä ja kellonaika mukana tulleeeseen nimitarraan.
8. Kiinnitä nimitarra näytekuljetusputkeen.
9. Laita kuljetusputki muovipussiin.
10. Säilytä kuljetusputki huoneenlämmössä.
11. Tuo näytekuljetusputki laboratorioon viimeistään seuraavana päivänä näytteenotosta. Näytteen voi myös palauttaa näyteautomaattiin, mikäli alueella sellainen on.

Näytteen ottamiseen liittyvissä ongelmissa voit ottaa yhteyttä tutkimusta pyytäneeseen osastoon tai poliklinikkaan. Vastausta voi tiedustella hoitavasta yksiköstä.